



C0 à
T0

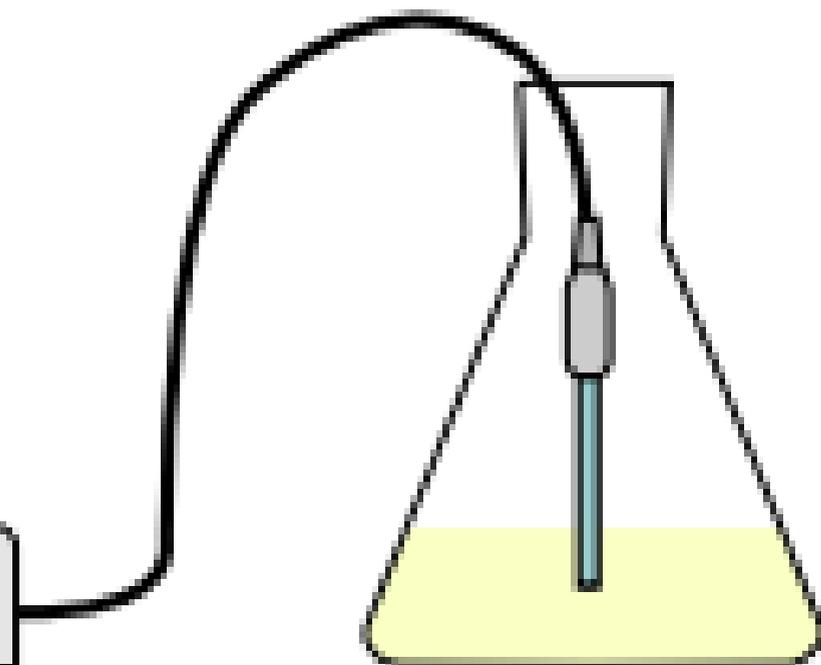


Eau de dilution (F)
saturée en oxygène
+ eau à analyser

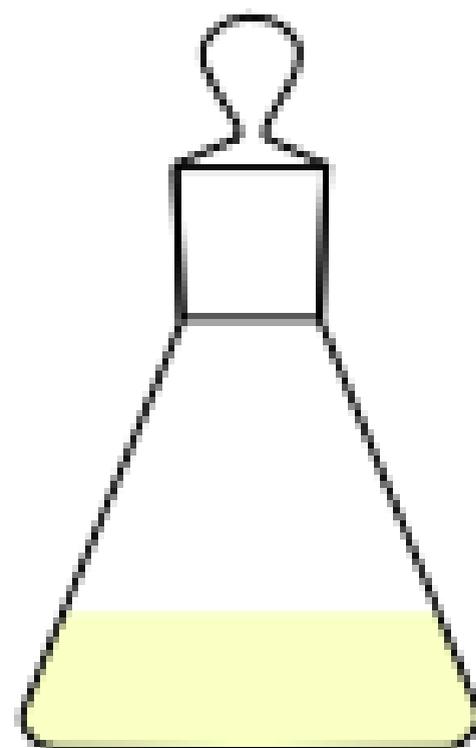

5 jours à
l'obscurité
à 20°C



C5 à
T5
 $DBO_5 = F(C0 - C5)$

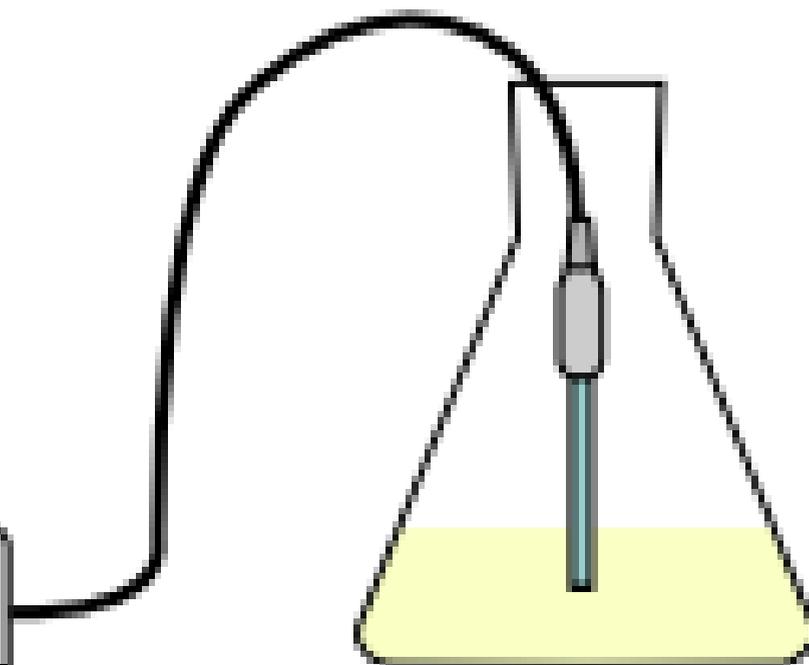

Eau de dilution
+ eau à analyser